


Determine cable exit / Kabelausgang bestimmen / Déterminer la sortie du câble


Contents / Inhalt / Contenu



If base exit...
 Wenn Ausgangsstelle
 Si la sortie de la base

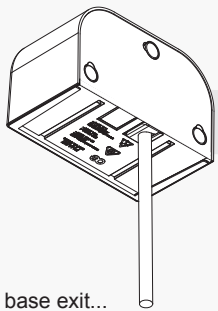


Use INSTR 1189
 Benutzen INSTR 1189
 Utilisation INSTR 1189

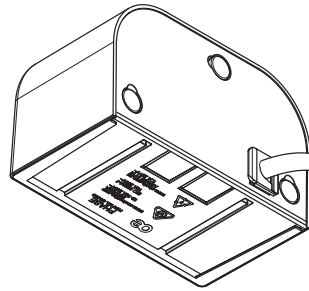


If rear exit...
 Wenn hintere
 Si la sortie arrière

INSTR
 1171


Use INSTR 1171
 Benutzen INSTR 1171
 Utilisation INSTR 1171

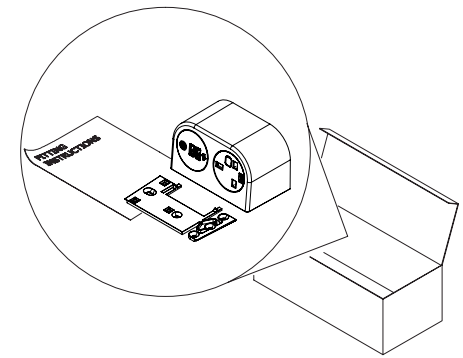


Slide-On Installation steps - Rear cable entry PHASE
 Montageschritte – PHASE Kabelauslass hinten
 Etapes de l'installation à glissière - Entrée du câble arrière PHASE

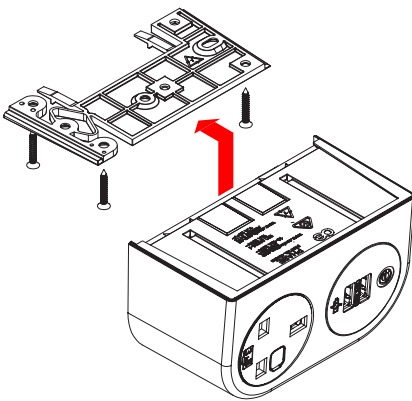

4 x Countersunk- No.6/M4 screw (length dependant on depth of surface)
 4 x Senkschrauben Nr 6/M4 Schraube (Länge abhängig von Materialdicke)
 4 x vis noire -6 / M4 (longueur dépendant de la profondeur de la surface)

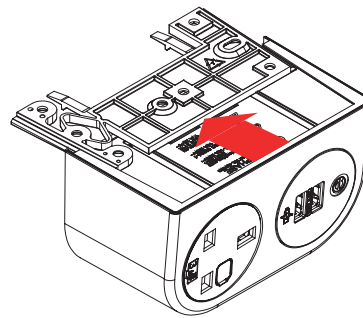


Slide on
 Aufschieben
 Glisser sur

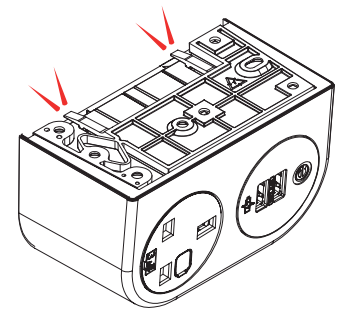


Until 'click' heard
 Bis ein Klicken zu hören ist
 Jusqu'à ce que "cliquer" soit entendu


Bracket fixing holes
 Befestigungsbügel Schraublöcher
 Trou de fixation de support

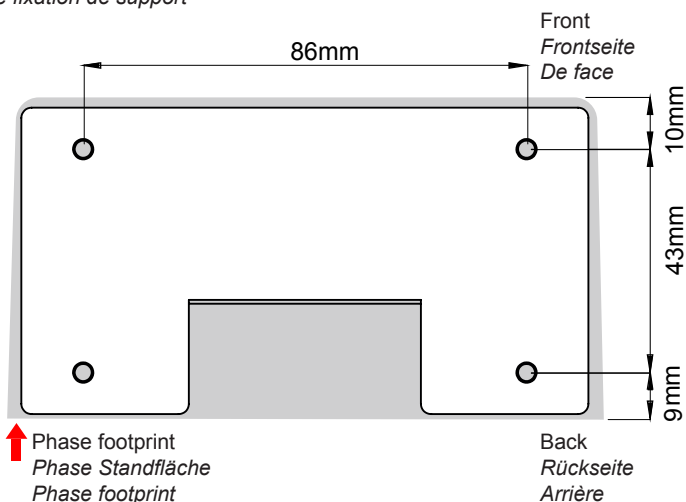


Cable clearance
 Kabelfreiraum
 Autorisation de câble

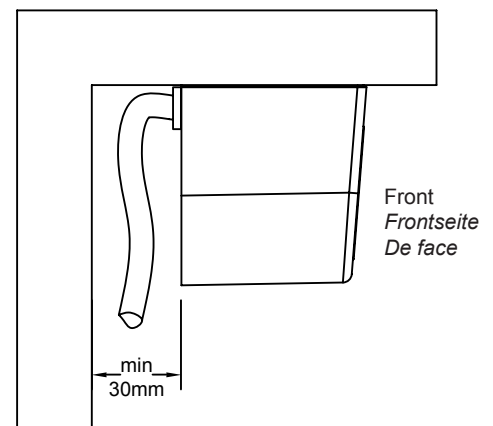

Releasing Phase / Demontage / Phase de relâchement

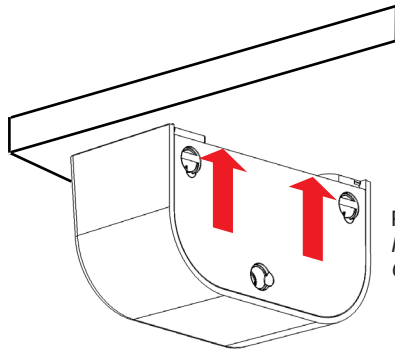


Press release clips
Halteklammern drücken
Communiqués de presse

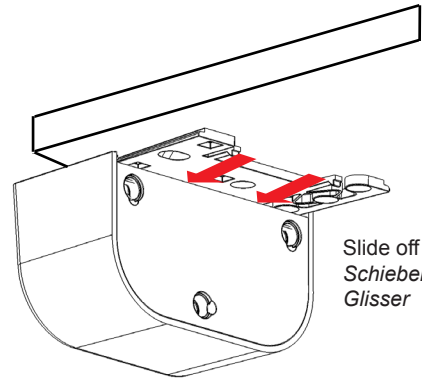


Slide off
Schieben
Glisser


Optional adaptors / Zusatzadptoren / Adaptateurs optionnels



Adhesive plate
Haftplatte
Plaque adhésive



Clamp fixing
Befestigungsklammer
Fixation de serre

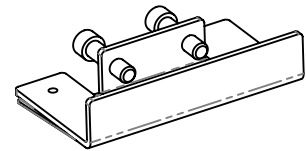

Rail clamp fixing
Schiene befestigungsklammer
Fixation de la pince de rail

Custom adaptors can be designed on request

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Des adaptateurs personnalisés peuvent être conçus sur demande

Phase units are supplied pre-fitted with a power cord with mains AC plug or GST18 connector, so that they can be installed without the need for a qualified electrician unless required by local electrical regulations.

Einspeisungskabel wahlweise mit AC Netzstecker oder mit GST Steckverbinder. Montage durch qualifiziertes Elektrofachpersonal nur erforderlich, wenn lokale Vorschriften es so bestimmen.

Les unités de phase sont fournies pré-équipé d'un cordon d'alimentation avec prise secteur ou connecteur GST18, afin qu'ils puissent être installés sans avoir besoin d'un électricien qualifié, à moins d'être requis par la réglementation électrique locale.

PHASE units with European power sockets are manufactured by OE in accordance with BS5733 and IEC 60884-1 and CE marked by OE as complying with:

- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Low Voltage Equipment Directive 2014/35/EU
- RoHS2 Directive 2011/65/EU

Phase Einheiten bestückt mit europäischen Steckdosen werden von OE gemäß BS5733 und IEC 60884-1 und mit CE Markierung hergestellt und erfüllen:

- *Elektromagnetsiche Kompatibilitätsrichtlinien 2014/30/EU*
- *Richtlinien für Niederspannungsgeräte 2014/35/EU*
- *ROHS Richtlinie 2011/65/EU*


Les unités PHASE avec prises d'alimentation européennes sont fabriquées par OE dans Conformément aux normes BS5733 et IEC 60884-1 et CE marquées par OE comme Se conformer à:

- *Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30 / UE*
- *Directive sur les équipements à basse tension 2014/35 / UE*
- *Directive RoHS2 2011/65 / UE*

Supply connections

Einspeisungen

Raccordements d'alimentation

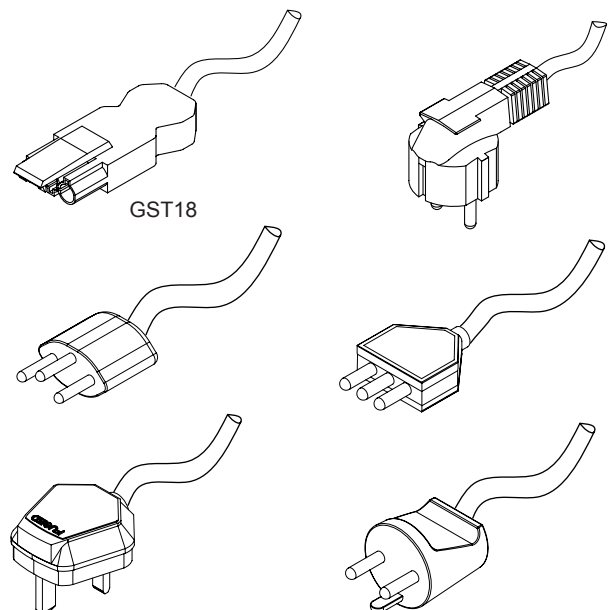

Queries / Questions / Fragen:
+44 (0) 1924 367255

